



WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z PROSTOKĄTNĄ KONSTRUKCJĄ KORPUSU KRATKI ŚCIEKOWEJ
TYP WUp-II-A wg. KB 4-3.3.3.10(3)

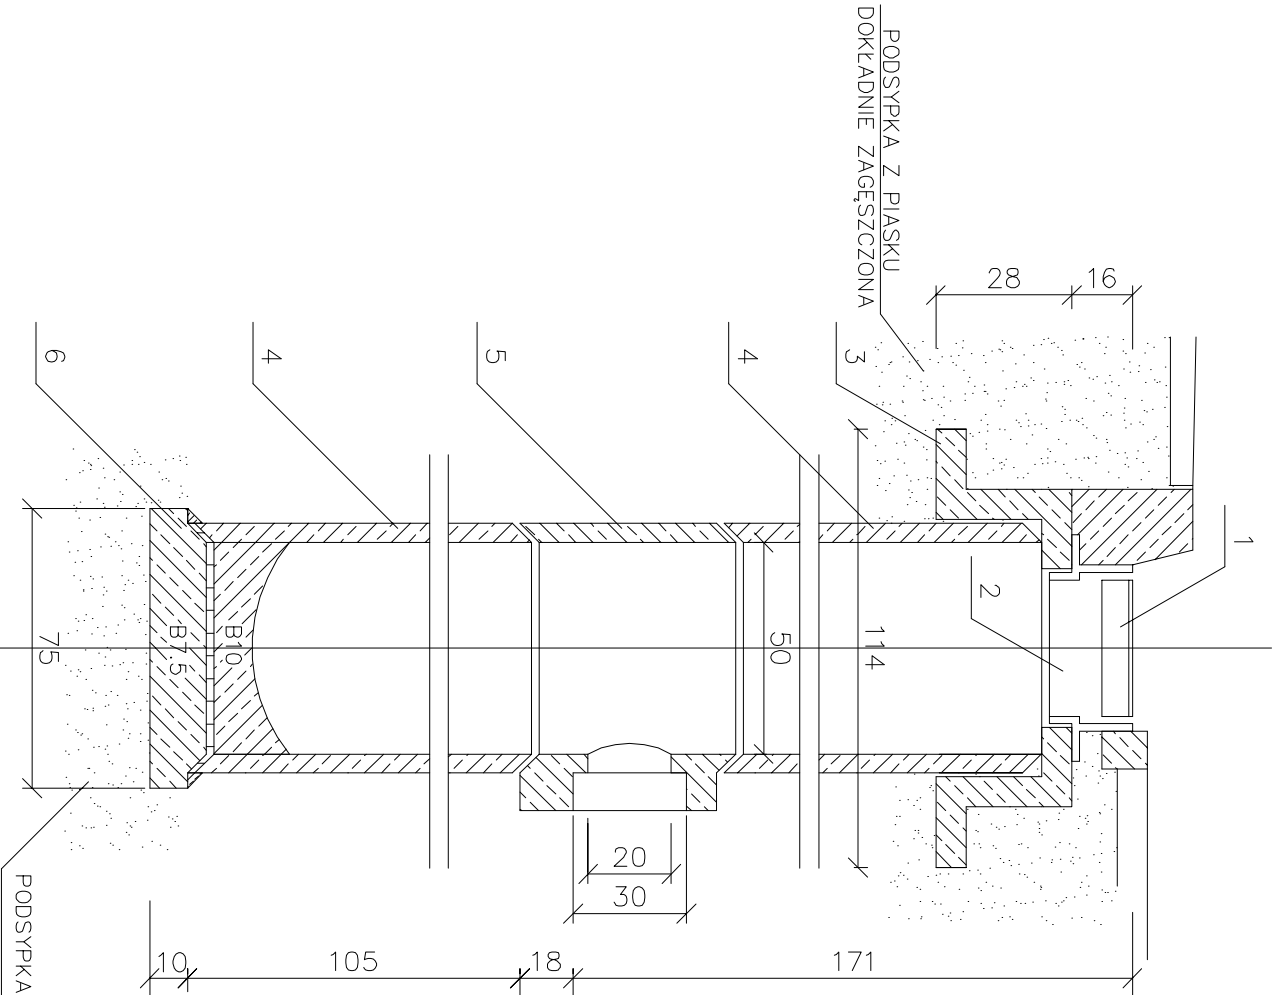

- 1 – ŻELIWNY RUSZT WPUSTU
- 2 – ŻELIWNY KORPUS WPUSTU
- 3 – ŻELBETOWY PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PO-114P
- 4 – RURA BETONOWA Dn=50cm, L=100cm
- 5 – BETONOWY KRĄG Z WYLOTEM KW-50
- 6 – ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA P-75

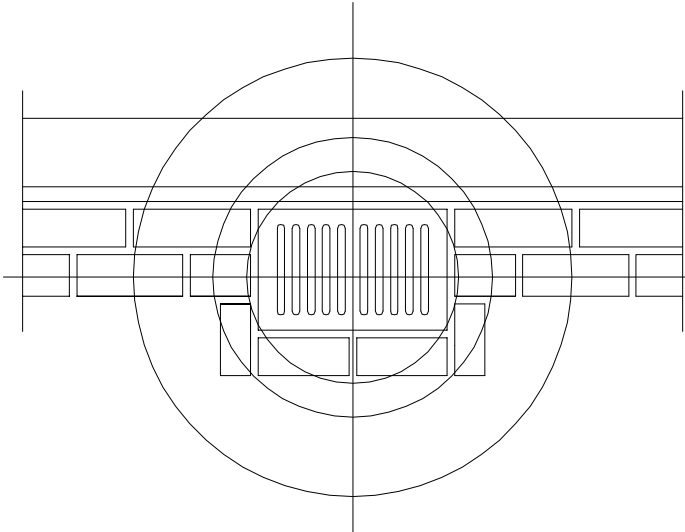

Investor:	Miasto Ostrow Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka			
Obiekt:	ul. Pogodna w Ostrowi Mazowieckiej			
Temat opracowania:	Budowa ulicy			
Nazwa rysunku:	SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO Ø500MM			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Tymniski		Nr uprawnień:	MAZ/0266/PWOS/10
Data:	10.01.2017 r.		Strona:	7
	Projekt Budowlany		Strona:	b/s