


Przekrój wykopu pod gazociąg  
i przyłącza gazowe

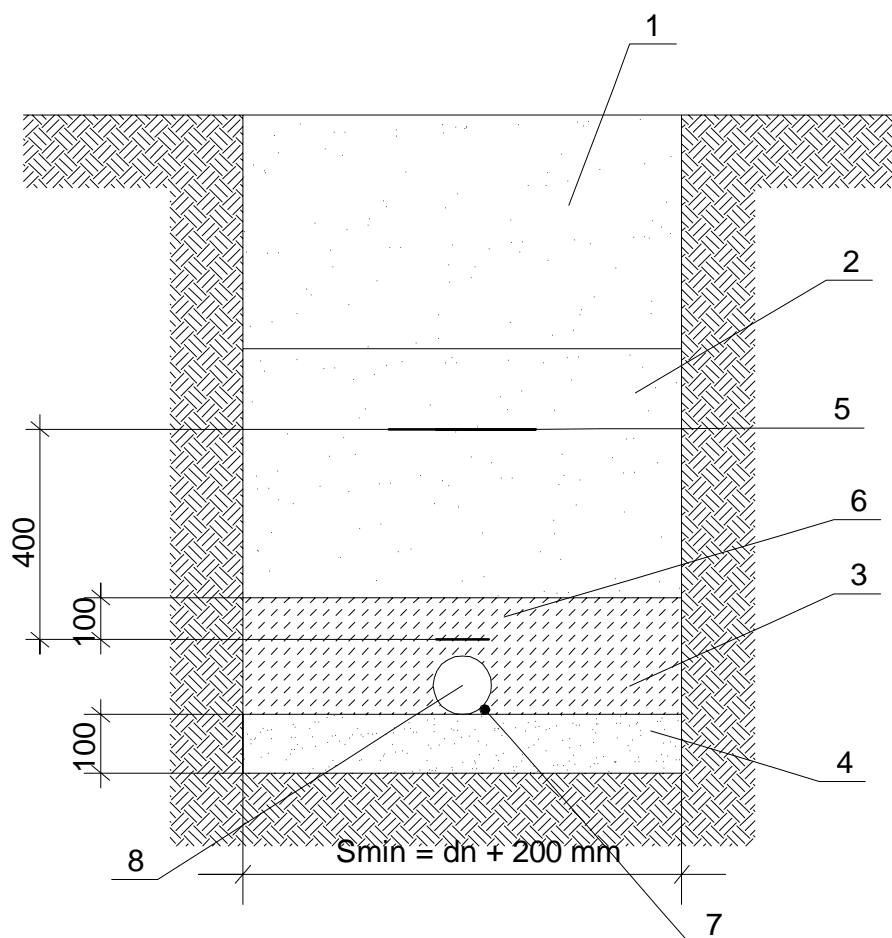

- 1 - warstwa nawierzchniowa
  - 2 - zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
  - 3 - ochronna warstwa piasku
    - nasypka grub. min. 10 cm
  - 4 - warstwa wyrównawcza z piasku
    - podsypka grub. min. 10 cm
  - 5 - taśma ostrzegawcza perforowana żółta z PE szer. 20 cm dla gazociągów do 160 mm włącznie, szer. 30 cm dla gazociągu powyżej 160 mm nadruk na taśmie GAZ nr tel. 992
  - 6 - taśma żółta ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopioną wkładką metalizowaną
  - 7 - wariantowo przewód lokalizacyjny (dla sieci gazowej PE)
  - 8 - gazociąg lub przyłącze gazowe
- Uwaga! w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie należy go poszerzyć do min 60 cm + d przewodu.
- Głębokość posadowienia taśmy ostrzegawczej:
- 40 cm - teren zabudowany,
  - 60 cm - teren niezabudowany

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Jednostka projektowa:		Inwestor:	
ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO		MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA UL. 3 MAJA 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA	
Nazwa zadania:	ROZBUDOWA ULIC ŚNIEŻNEJ, MODREJ, BIELSKIEJ I CYPRYSOWEJ NA ODCINKU DŁUGOŚCI OK 925M WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I PRZEBUDOWĄ KOLIZJI Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		Branża: SANITARNA
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ WYKOPU		Skala: N/S
Projektował: branża sanitarna	mgr inż. Bartosz Szewczyk WAM/0023/POOS/08	Podpis:	Data: 04.2018
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski WAM/0022/POOS/08	Podpis:	Nr rysunku: G 5 1