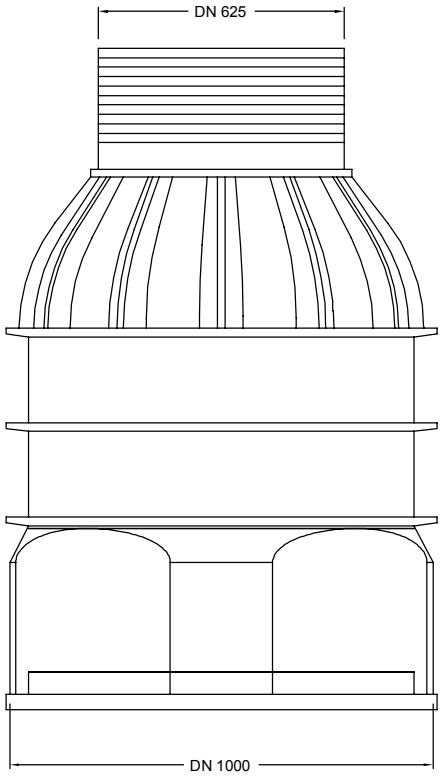

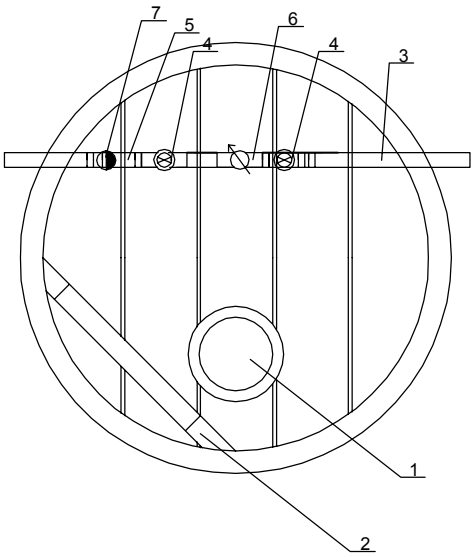

1 - zagłębienie dla pompy
2 - drabinka włazowa
3 - przewód PE 32
4 - złączka zacisk. PE32 z gwintem wewn.
5 - zawór DN25
6 - wodomierz DN15
7 - zawór antyskaż. EA251 DN25
UWAGA:
Zestaw wodomierzowy montować na konsoli
Studnia zwieńczona włazem kanałowym wentylowanym z żeliwa szarego dn=600mm klasy C250

Studium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Jednostka projektowa:	Inwestor:
ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO	MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA UL. 3 MAJA 66 07-300

Nazwa zadania:	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM		Branża: Sanitarna
Tytuł rysunku:	STUDNIA WODOMIERZOWA		Skala: n/s
Projektował: branża sanitarna	mgr inż. Bartosz Szewczyk WAM/0023/POOS/08	Podpis:	Data: 07.2017
Sprawdził: branża sanitarna	mgr inż. Grzegorz Kowalewski WAM/0022/POOS/08	Podpis:	Nr rysunku: 5.6