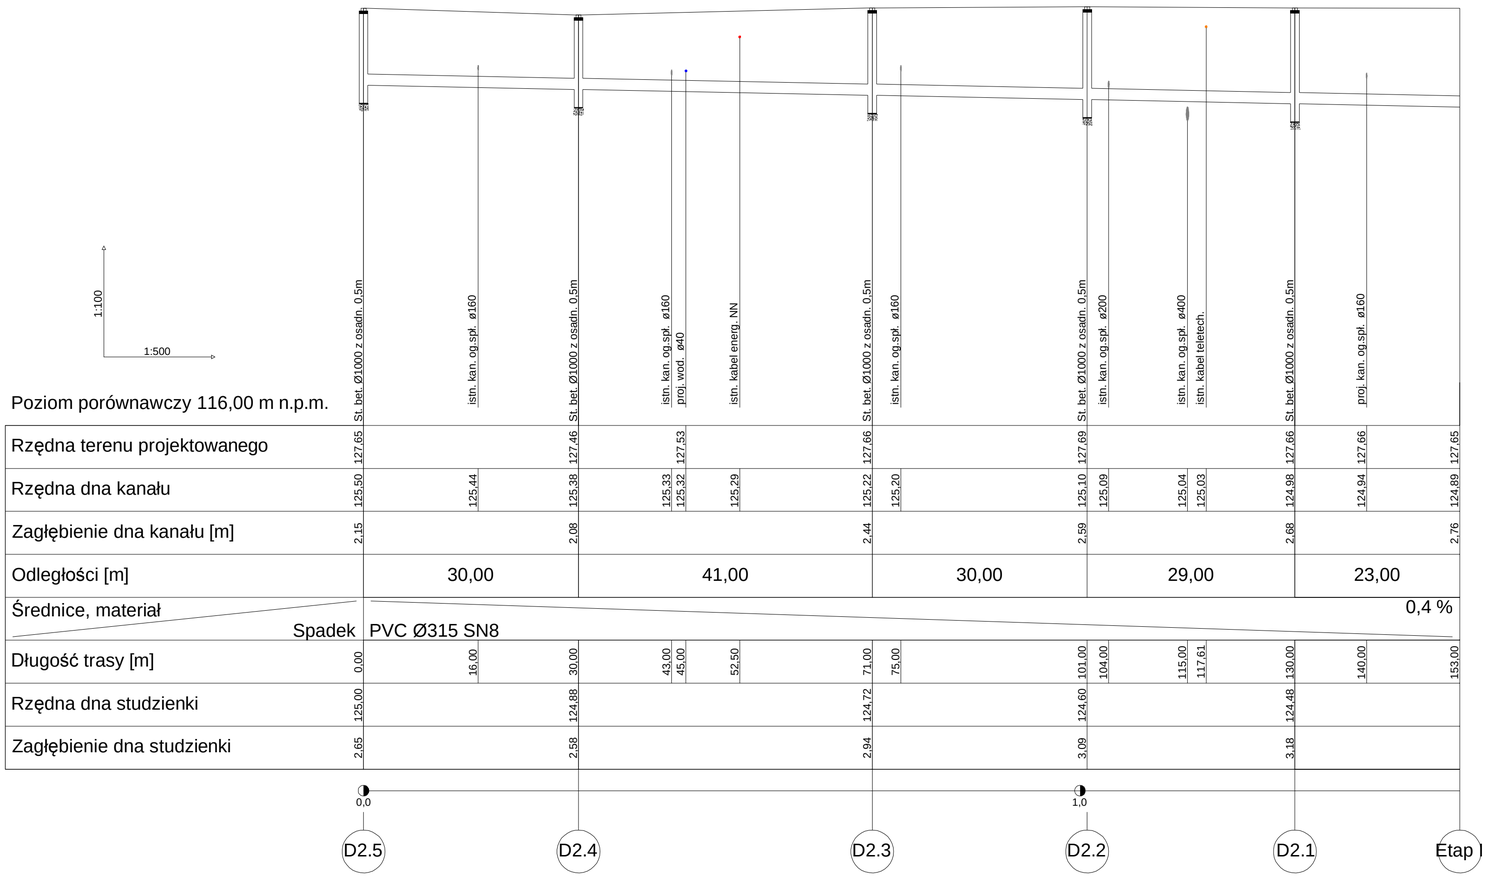
1:100
1:500
Poziom porównawczy 116,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
PVC Ø315 SN8
0,4 %
Długość trasy [m]
Rzędna dna studzienki
Zagłębienie dna studzienki
St. bet. Ø1000 z osadn. 0,5m
istn. kan. og.spł. ø160
St. bet. Ø1000 z osadn. 0,5m
istn. kan. og.spł. ø160
proj. wod. ø40
istn. kabel energ. NN
St. bet. Ø1000 z osadn. 0,5m
istn. kan. og.spł. ø160
St. bet. Ø1000 z osadn. 0,5m
istn. kan. og.spł. ø200
istn. kan. og.spł. ø400
istn. kabel teletech.
St. bet. Ø1000 z osadn. 0,5m
proj. kan. og.spł. ø160
127,65 127,46 127,53 127,66 127,69 127,66 127,66 127,65
125,50 125,44 125,38 125,33 125,32 125,29 125,22 125,20 125,10 125,09 125,04 125,03 124,98 124,94 124,89
2,15 2,08 2,44 2,59 2,68 2,76
30,00 41,00 30,00 29,00 23,00
0,00 16,00 30,00 43,00 45,00 52,50 71,00 75,00 101,00 104,00 115,00 117,61 130,00 140,00 153,00
125,00 124,88 124,72 124,60 124,48 124,89
2,65 2,58 2,94 3,09 3,18
0,0
1,0
D2.5
D2.4
D2.3
D2.2
D2.1
Etap I
St. bet. Ø500 z osadn. 1,0m
127,65 126,25 125,25
1,40 1,50
PVC Ø200 SN8
2,0 %
0,00 1,50
2,40
Wp2.1
DEtapI
St. bet. Ø500 z osadn. 1,0m
127,65 126,25 125,25
1,40 4,50
PVC Ø200 SN8
2,0 %
0,00 4,50
2,40 3,09
Wp2.2
D2.2
St. bet. Ø500 z osadn. 1,0m
127,64 126,24 125,24
1,40 7,00
PVC Ø200 SN8
2,0 %
0,00 7,00
2,40 2,94
127,66 126,10 125,10
1,56 3,00
PVC Ø200 SN8
2,0 %
10,00
2,40
Wp2.3
D2.3
Wp2.4
St. bet. Ø500 z osadn. 1,0m
127,43 126,03 125,03
1,40 4,50
PVC Ø200 SN8
2,0 %
0,00 4,50
2,40 2,58
127,46 125,94 124,88
1,52 2,50
PVC Ø200 SN8
2,0 %
7,00
2,40
Wp2.5
D2.4
Wp2.6
St. bet. Ø500 z osadn. 1,0m
127,66 126,26 125,26
1,40 5,00
PVC Ø200 SN8
2,0 %
0,00 5,00
2,40 2,65
127,65 126,16 125,00
1,49 2,50
PVC Ø200 SN8
2,0 %
7,65
2,40
Wp2.7
D2.5
Wp2.8
RAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Jednostka projektowa:
ROAD CONCEPT RENATA KOZIAK
UL. SIENKIEWICZA 21
11-600 WĘGORZEWO
Inwestor:
MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA
UL. 3 MAJA 66
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
Nazwa zadania:
BUDOWA ULICY NAJMOCKY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ODCINKU OD KM 0+180 DO KM 0+260 ORAZ ULICY KOD-25 (NA DŁ. OK. 44M) WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA I PRZEBUDOWĄ KOLIZJI Z INFRASTRUKTURĄ - ETAP II
Branża: SANITARNA
Tytuł rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Skala: 1:100/500
Projektował:
mgr inż. Bartosz Szewczyk
WAM/0023/POOS/08
Podpis:
Data: 11.2018
Sprawdził:
mgr inż. Grzegorz Kowalewski
WAM/0023/POOS/08
Podpis:
Nr rysunku: 2.0