

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dotyczy zamówienia publicznego na: ***Dostawę i montaż trybun z siedziskami na stadionie przy ul. Kazimierza Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej.***

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę fabrycznie nowej modułowej trybuny przestawnej wraz z krzeselkami i podłogą oraz montaż na stadionie MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kazimierza Warchalskiego, 07-300 Ostrowi Mazowieckiej.

1. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymogi:


- a) siedziska typu kubelkowego z otworami do odprowadzenia wody z oparciem min.30 cm i głębokością min. 350 mm. Szerokość pomiędzy środkami siedzisk min. 500 mm. Wykonane z tworzywa sztucznego w dwóch kolorach: zielonym i żółtym (sposób rozmieszczenia siedzisk zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym) odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- b) Siedziska muszą: być mocne, trwałe, proste w montażu i bezpieczne oraz posiadać następujące certyfikaty: klasyfikację ogniową potwierdzającą trudnopalność, klasyfikację w zakresie toksyczności produktów rozkładu i spalania potwierdzającą zgodność z polską normą, pozytywną opinię w zakresie ergonomii,
- c) Zabezpieczenie antykorozyjne: Wszystkie elementy stalowe trybuny winny być zabezpieczone technologią cynkowania ogniowego. Końcówki profili zamkniętych powinny być zabezpieczone przed korozją, tj. wkładkami wykonanymi z tworzywa sztucznego w celu uniknięcia gromadzenia się wody,
- d) Montaż: trybuna musi być przystosowana do wielokrotnego montażu i demontażu,
- e) Bezpieczeństwo: Konstrukcja trybuny, jej rozplanowanie powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa,
- f) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opinię rzeczoznawcy ppoż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej trybuny,
- g) Stopnie i przejścia: Wysokość stopni komunikacyjnych pomiędzy rzędami trybun powinny wynosić 20 cm. Przewyższenie rzędów min. 40 cm. Szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzisk minimum - 45 cm. Szerokość schodów min. 120 cm.

2. Ogółem liczba siedzeń (ustawienie trybun wzdłuż prostej ok. 105 m)

- a) Trybuna stała 3 rzędowa zadaszona, podniesiona o podest pierwszego rzędu (40 cm) z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typ VEMA konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, na min. 100 miejsc. Szerokość trybuny do 2,5 m,
- b) Zadaszenie bez podpór z przodu, z blachy trapezowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
- c) Dwie trybuny modułowe trzyczędowe podniesione o podest pierwszego rzędu (40 cm), pojemność widowni min. 50 każda. Konstrukcja ocynkowana ogniowo, podłoga z kratownic pomostowych. Szerokość trybuny do 2,9 m. Dodatkowo wyгородzenie dla kibiców przyjezdnych o wysokości min. 2,20 m na min. 50 osób. Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, siatka stalowa z drutu stalowego, wyгородzenie z jednym wejściem w formie zamykanej furtki,
- d) Dwie trybuny modułowe dwurzędowe podniesione o podest pierwszego rzędu. Pojemność widowni min. 100 miejsc każda. Konstrukcja ocynkowana ogniowo, podłoga z kratownic pomostowych. Szerokość trybuny do 2,9 m,

- e) Wiata zawodnicza z siedziskami na 13 osób x2,
- f) Wiata dla sędziów/opieki medycznej 4 osobowa stalowa (przenośna).

3. Układ trybun:

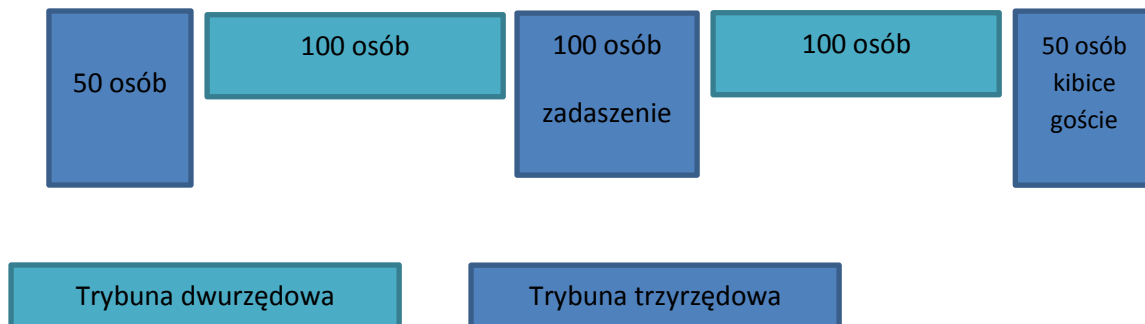

4. Zamawiający wykona na swój koszt fundamenty betonowe pod konstrukcję trybun oraz trybun z zadaszeniem, zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

5. Wykonawca sporządzi na swój koszt i dostarczy najpóźniej przed odbiorem zamówienia:

- 1) dokumentację powykonawczą trybun oraz zadaszenia wraz z deklaracją zgodności wykonania konstrukcji stalowej według obowiązujących norm,
- 2) obliczenia konstrukcyjne wykonanego projektu trybun wraz z zadaszeniem, potwierdzonego przez konstruktora z odpowiednimi uprawnieniami,
- 3) opinię rzeczoznawcy ppoż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej trybuny oraz w zakresie prawidłowego zaprojektowania przejść ewakuacyjnych.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:

- 1) certyfikat w zakresie palności potwierdzający trudnopalność siedzisk,
- 2) certyfikat w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas spalania, potwierdzający zgodność z polską normą,
- 3) atest higieniczny siedzisk,
- 4) certyfikat zgodności z normą PN-EN1090 dotyczący zakładowej kontroli produkcji w zakresie spawania konstrukcji stalowych.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres minimum 36 miesięcy. !! Uwaga!! Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert.